

运行诊断报告

诊断时间：2020年05月19日 报告输出：liuyu

运行评分：计划一致性评分：--

历史一致性评分：--

诊断结果

综合情况：实际运行状态，与计划不一致，与历史运行不一致

设备开关：实际运行状态与计划一致

设备波动：实际与计划运行波动情况一致

设备能耗：实际能耗比计划低 95.06 kWh

能耗异常报告

管理目标：

计算单元运行日能耗与计划一致


诊断结果：

设备实际能耗比计划低 95.06 kWh

计划总能耗：125.00 kWh

实际总能耗：29.94 kWh

— 计划能耗曲线 — 实际能耗曲线 ■ 实际比计划能耗低：95.06 kWh ■ 实际比计划能耗单元

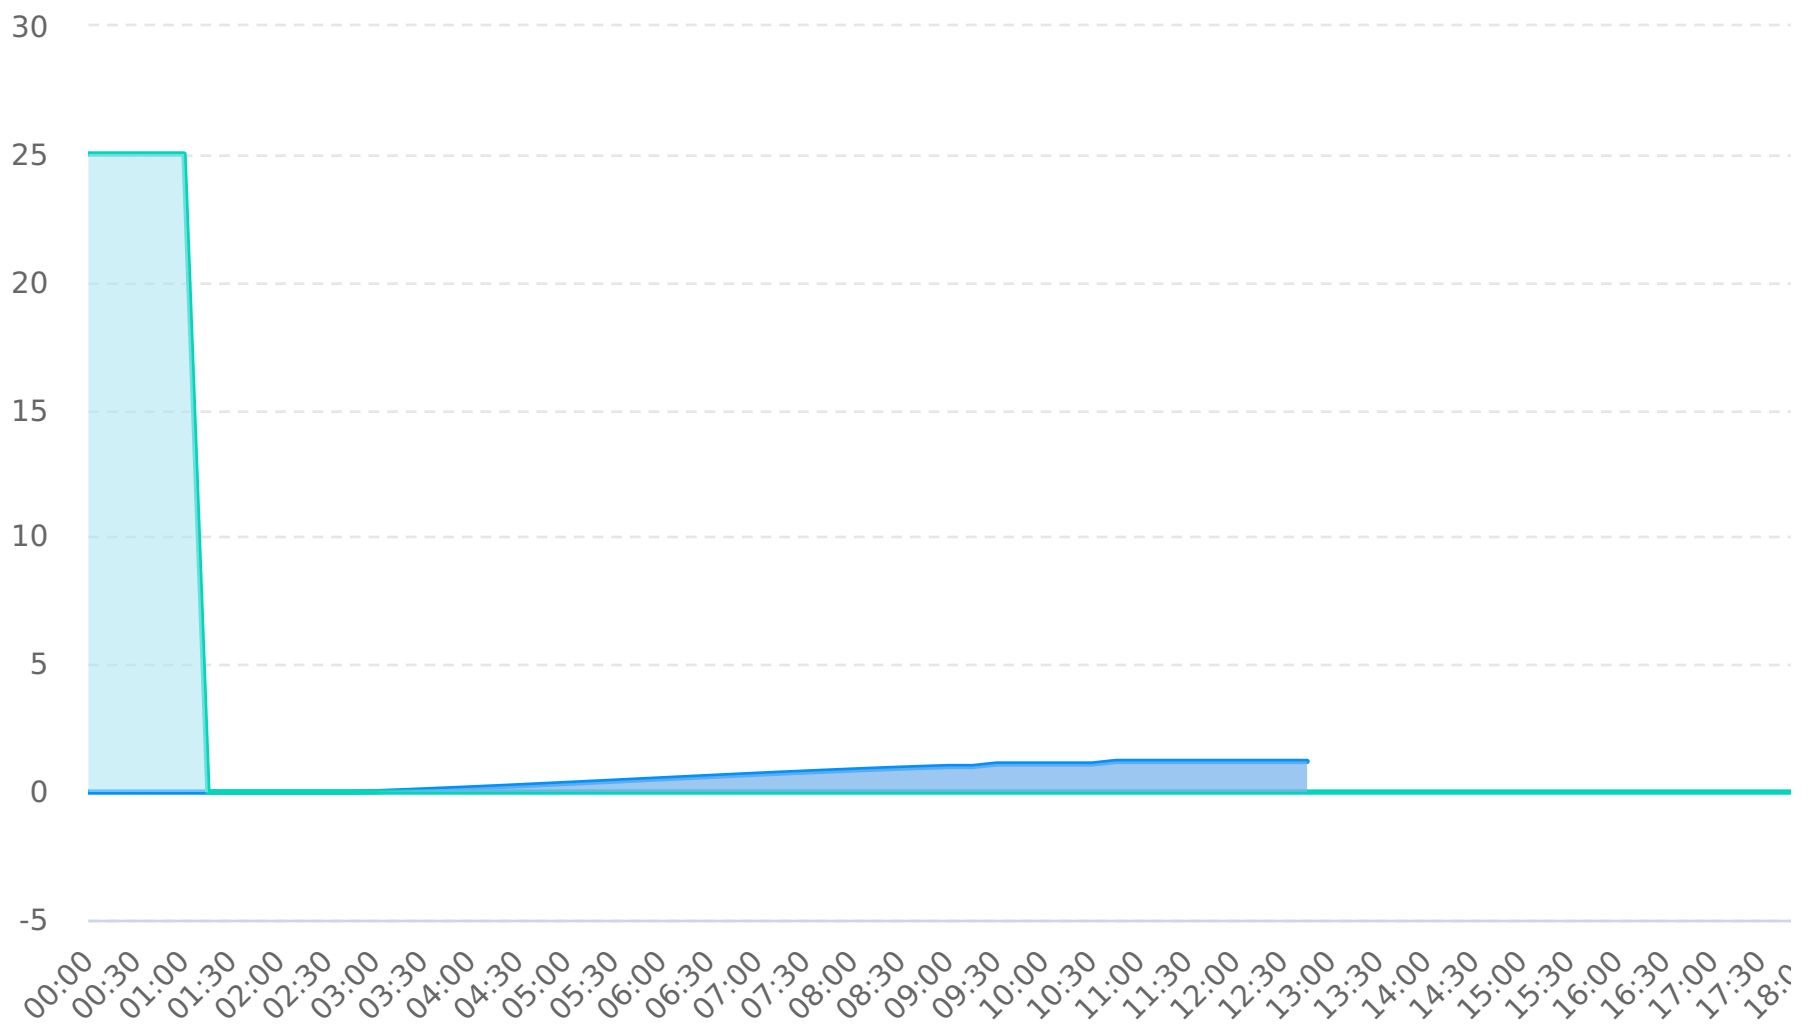

附表2 计算单元运行能耗与计划对比

时间	计划运行能耗 (kWh)	实际运行能耗 (kWh)	实际与计划能耗偏差 (kWh)
00:00	25	0	0
00:15	25	0	0
00:30	25	0	0
00:45	25	0	0
01:00	25	0	0
01:15	0	0	0
01:30	0	0	0
01:45	0	0	0
02:00	0	0	0
02:15	0	0	0

Time	Value 1	Value 2	Value 3
02:30	0	0	0
02:45	0	0	0
03:00	0	0.012	0.012
03:15	0	0.048	0.048
03:30	0	0.085	0.085
03:45	0	0.124	0.124
04:00	0	0.165	0.165
04:15	0	0.206	0.206
04:30	0	0.249	0.249
04:45	0	0.293	0.293
05:00	0	0.338	0.338
05:15	0	0.383	0.383
05:30	0	0.429	0.429
05:45	0	0.475	0.475
06:00	0	0.521	0.521
06:15	0	0.567	0.567
06:30	0	0.612	0.612
06:45	0	0.657	0.657
07:00	0	0.701	0.701
07:15	0	0.744	0.744

07:30	0	0.785	0.785
07:45	0	0.826	0.826
08:00	0	0.865	0.865
08:15	0	0.902	0.902
08:30	0	0.938	0.938
08:45	0	0.971	0.971
09:00	0	1	1
09:15	0	1	1
09:30	0	1.1	1.1
09:45	0	1.1	1.1
10:00	0	1.1	1.1
10:15	0	1.1	1.1
10:30	0	1.1	1.1
10:45	0	1.2	1.2
11:00	0	1.2	1.2
11:15	0	1.2	1.2
11:30	0	1.2	1.2
11:45	0	1.2	1.2
12:00	0	1.2	1.2
12:15	0	1.2	1.2
12:30	0	1.2	1.2

12:45	0	1.2	1.2
13:00	0	--	--
13:15	0	--	--
13:30	0	--	--
13:45	0	--	--
14:00	0	--	--
14:15	0	--	--
14:30	0	--	--
14:45	0	--	--
15:00	0	--	--
15:15	0	--	--
15:30	0	--	--
15:45	0	--	--
16:00	0	--	--
16:15	0	--	--
16:30	0	--	--
16:45	0	--	--
17:00	0	--	--
17:15	0	--	--
17:30	0	--	--

17:45	0	--	--
18:00	0	--	--
18:15	0	--	--
18:30	0	--	--
18:45	0	--	--
19:00	0	--	--
19:15	0	--	--
19:30	0	--	--
19:45	0	--	--
20:00	0	--	--
20:15	0	--	--
20:30	0	--	--
20:45	0	--	--
21:00	0	--	--
21:15	0	--	--
21:30	0	--	--
21:45	0	--	--
22:00	0	--	--
22:15	0	--	--
22:30	0	--	--
22:45	0	--	--

----	-		
23:00	0	--	--
23:15	0	--	--
23:30	0	--	--
23:45	0	--	--

